


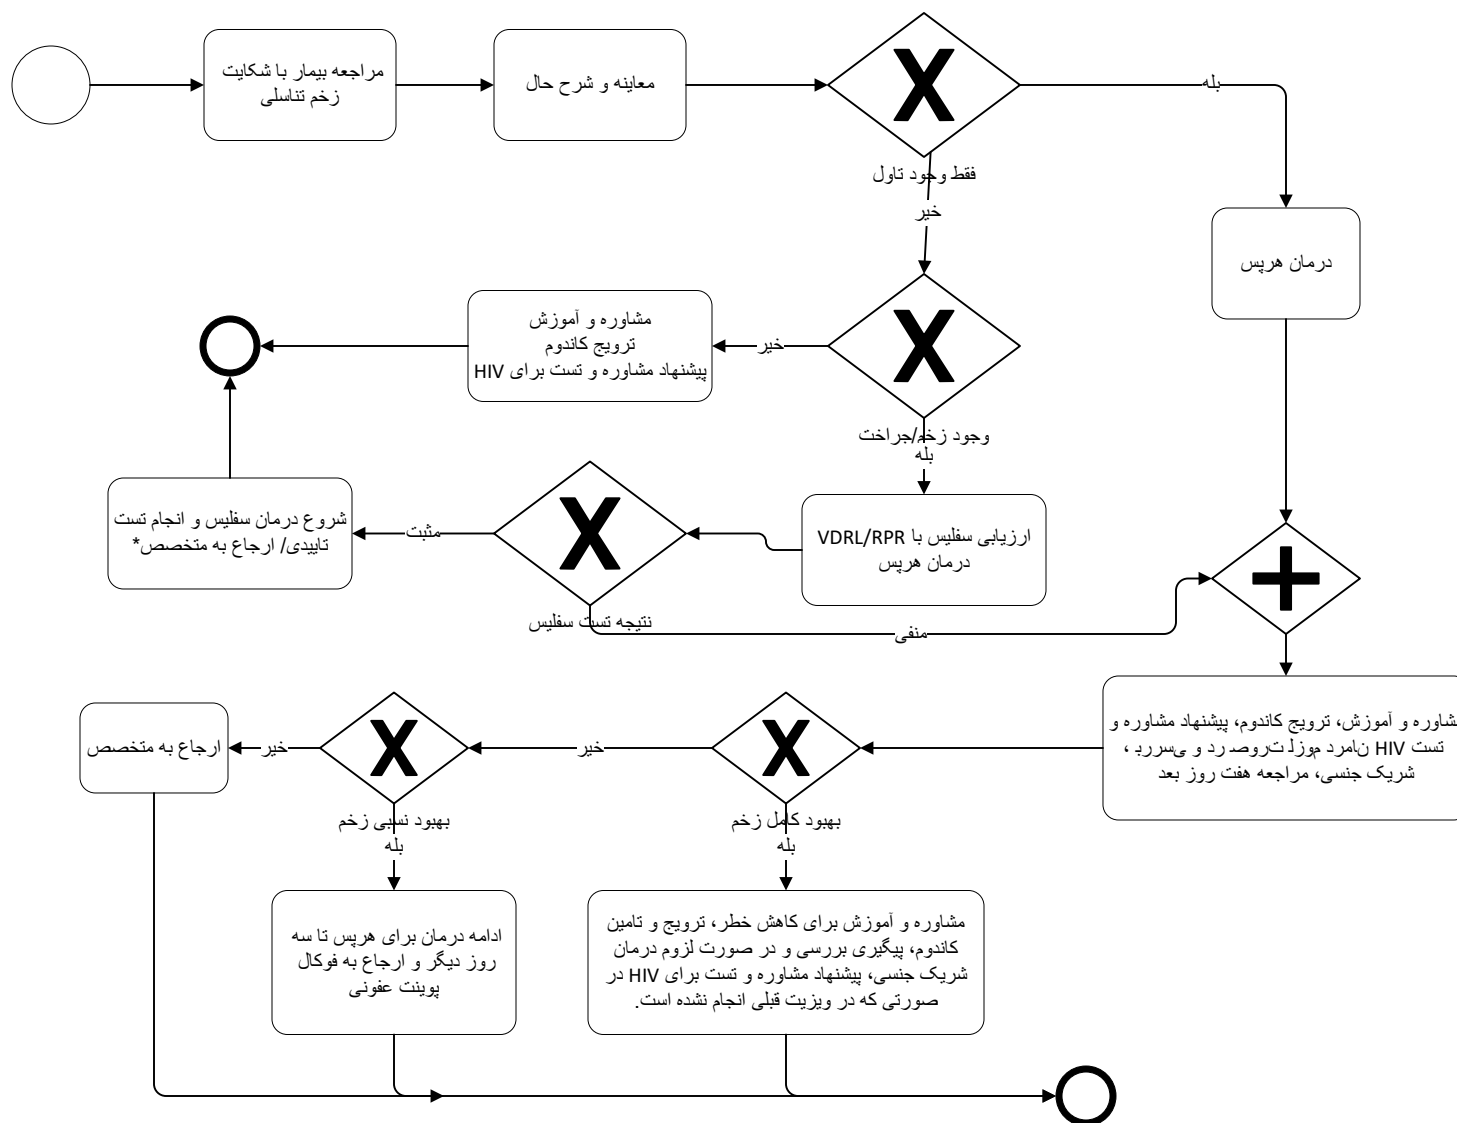

/ در صورتیکه تست VDRL/RPR منفی باشد ولی با توجه به ویژگیهای زخم شک به سفلیس بالا باشد باید تست های آزمایشگاهی VDRL/RPR بعد از ۱ تا ۳ ماه تکرار شود و مجددا بر اساس نتیجه آزمایش در مورد ابتلا به سفلیس تصمیم گیری شود۳